

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об'єктів фізичного оточення.

Законодавство передбачає спрощену процедуру для облаштування елементів безбар'єрності.

Згідно пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406 влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, не потребують документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Пунктами 8, 9 та 10 Порядку влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 668 визначено, що:


- замовник має право розпочати роботи із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування після надходження повідомлення про погодження намірів від уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури чи погодження таким органом намірів за вмовчанням;
- роботи з влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів виконуються без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил;
- засоби безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів або їх розумного пристосування, влаштовані відповідно до вимог цього Порядку, не підлягають прийняттю в експлуатацію.

Також, відповідна інформація розміщена на веб-сайті Мінрозвитку «Як бізнесу облаштувати безбар'єрний доступ: прості правила та можливості» за посиланням:


<https://mindev.gov.ua/news/yak-biznesu-oblashtuvaty-bezbaryernyi-dostup-prosti-pravyla-ta-mozhlyvosti>

Пандус не повинен звужувати або перекривати основний шлях руху, оскільки це створює перешкоди для людей на кріслах колісних, батьків із візками, людей похилого віку та осіб з порушеннями зору. Прохід має залишатися вільним для безпечного розминання двох людей та безперешкодної евакуації у разі потреби.


Безбар'єрний прямолінійний доступ до входу

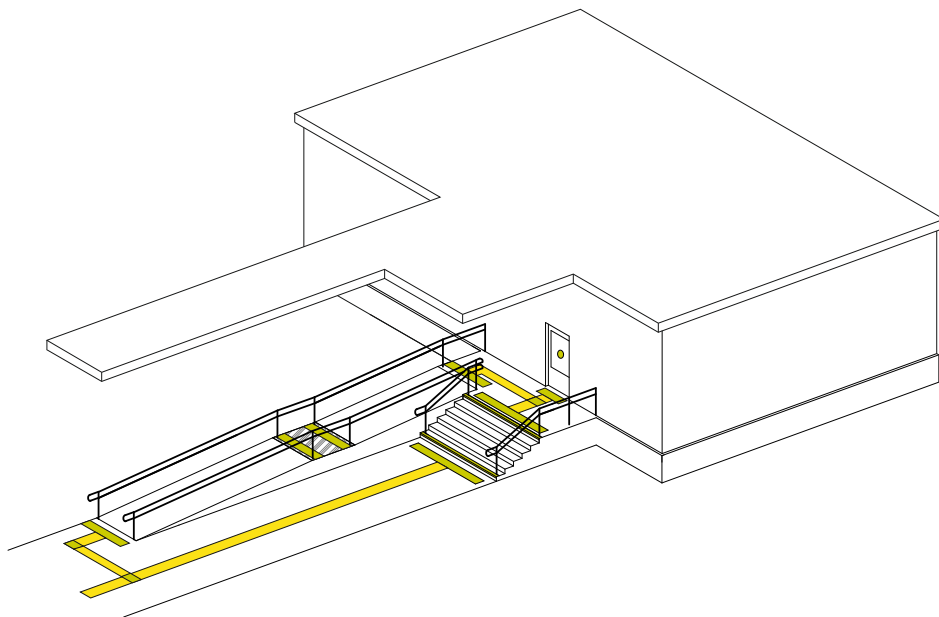

Забезпечення двостороннього безперешкодного руху

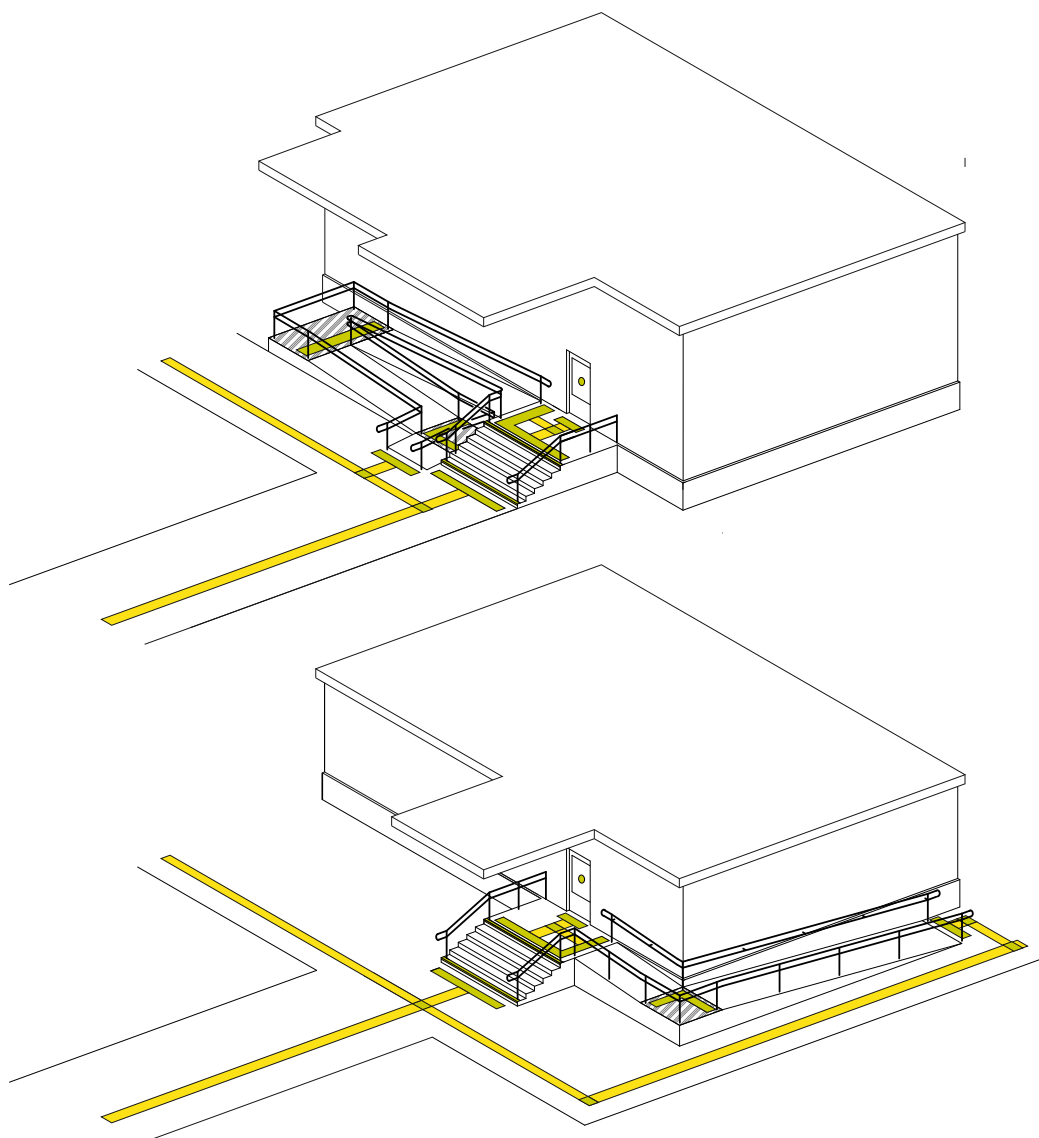

Загальна схема елементів облаштування

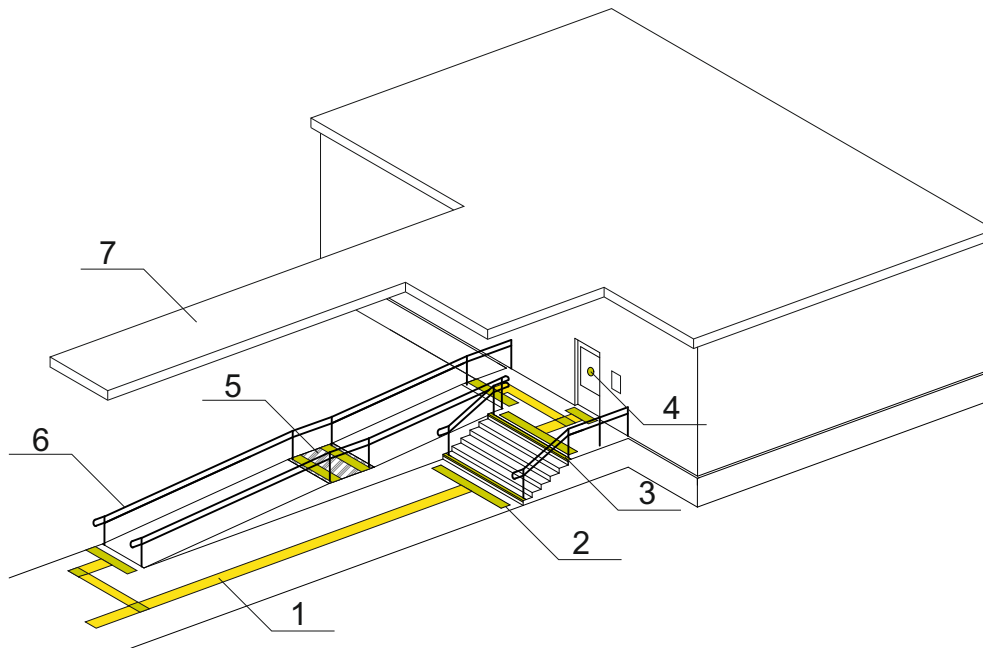

1. Направляюча тактильна смуга

Допомагає людям із порушенням зору орієнтуватися та знаходити вхід.

2. Тактильна плитка

Використовується для попередження людей із порушенням зору про наближення до сходів, перепаду висоти або зміну напрямлення.

3. Контрастна кольорова смуга

Позначає край сходинки для кращої видимості та запобігання падінню. Маркування горизонтальної площини ребра - не менше 10см, вертикальної - не менше ніж 5см)

4. Наліпки

Роблять скляні двері або перегородки помітними, щоб запобігти травмуванню.

5. Горизонтальний майданчик (якщо підйом понад 1 м)

Якщо підйом понад 1 м, потрібен для відпочинку, безпечної зупинки та маневрування крісла колісного.

6. Поручні з двох сторін

Забезпечують опору під час підйому і спуску для всіх маломобільних груп населення.

7. Навіс

Захищає від опадів та обмерзання, що підвищує безпеку пересування.



Ухил пандусу до 8% (1:12) забезпечує можливість самостійного підйому людини на кріслі колісному без надмірного фізичного навантаження та зменшує ризик перекидання. Пандус рекомендуємо облаштувати накриття від опадів, яке буде закривати всю площу центрального ганку та пандуса.

Також потрібно зробити поручні через всю довжину пандуса. Згідно з ДБН В.2.2-40:2018 поручні повинні:

- Мати круглу секцію від 32 мм до 50 мм в діаметрі або еквівалентну поверхню для тримання
- Не бути ковзкими

- Відстань від бічної стіни повинна бути не менше ніж 0,04 м у місцях кріплення поручня

- Не містити будь-яких гострих або абразивних елементів


- Мати колір, який контрастує з фоном, щоб покращити видимість

- Мати безперервну поверхню, без перешкод





- Висота поручнів: верхній 900 мм, нижній 700 мм, для дітей - 500 мм

- Поручні заокруглені з виступом 300-350 мм

Складові безбар'єрної вхідної групи

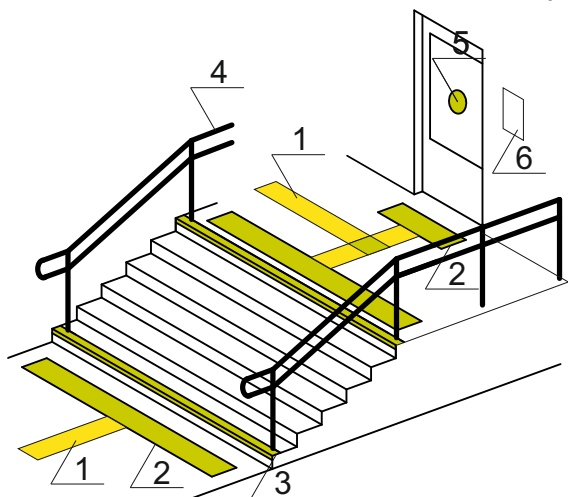

1. Направляюча тактильна смуга
2. Тактильна плитка
3. Контрастна кольорова смуга
4. Поручні
5. Наліпка
6. Інформативна тактильна табличка

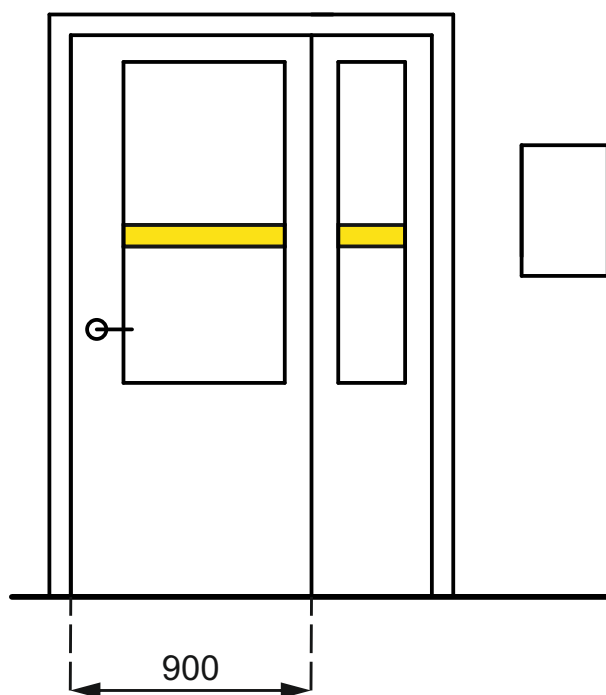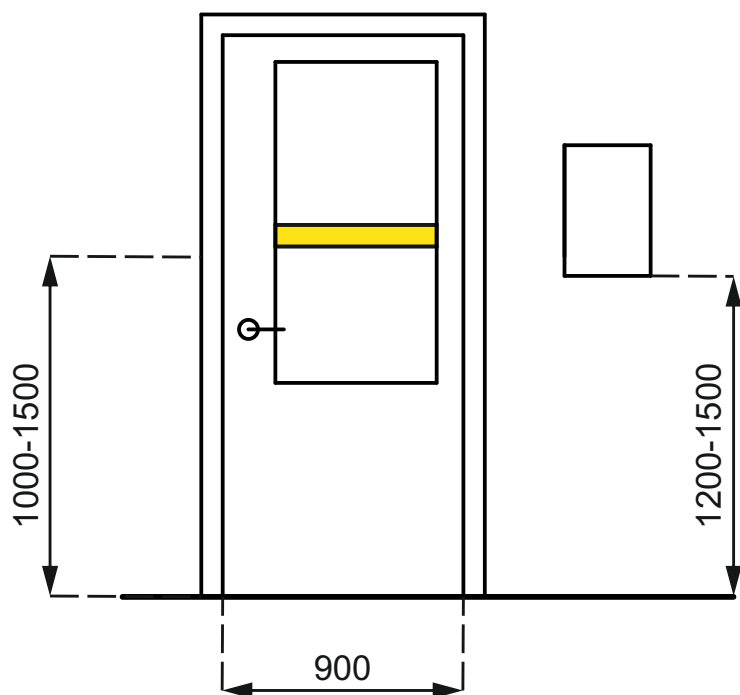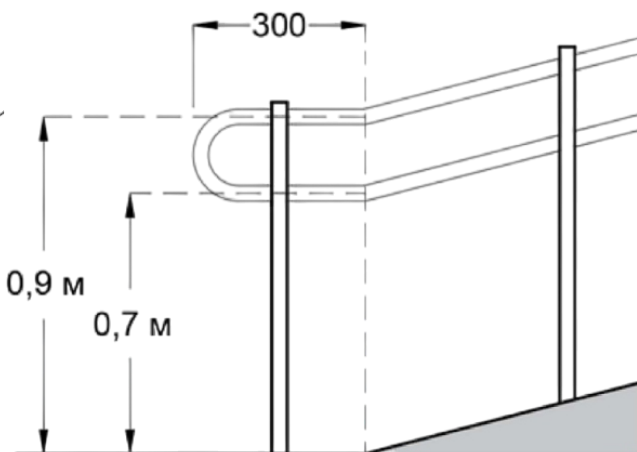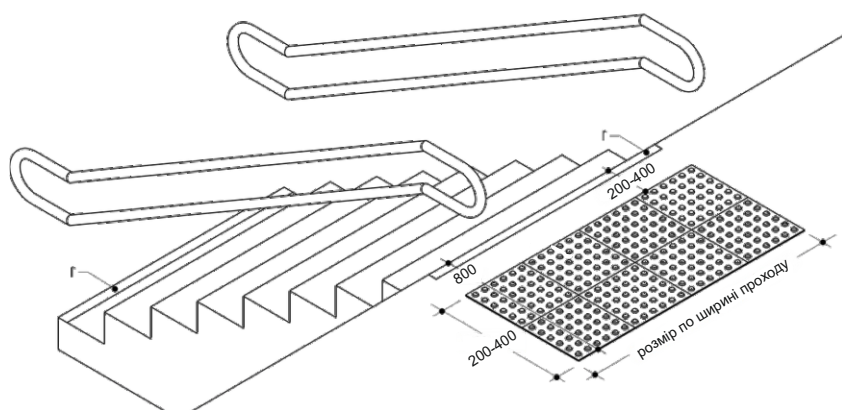

Ширина 900 мм у простві забезпечує: вільний проїзд стандартного крісла колісного; можливість маневрування; безпечний прохід людей з милицями, ходунками або дитячими візками; відповідність нормам доступності. Менша ширина ускладнює самостійний вхід.

1,2–1,5 м це оптимальна висота для: зручного зчитування стоячи; доступності для людини на кріслі колісному; тактильного зчитування шрифту Брайля; комфортного сприйняття без нахилів або піднімання рук.